

RZUT PARTERU 1:100
SEGMENT F

PROJEKTOWA OPISMA SZEROKOŚĆ
5,00m z KORYNTHIEM


PROJEKTOWE KORYNTHY SZEROKOŚĆ
5,00m z KORYNTHIEM

ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU ZMIENNEGO
POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

- ODZWIĘ:
- A2 - Lug S.A. Atlantyck 3 EVG 2x36 IP65, n/t
 - A3 - Lug S.A. Atlantyck Strong EVG 2x36 IP65, n/t, AW 1h (moduł AW przyst. do pracy w niskich temp. z grzałką)
 - B1 - Lug S.A. Lugclassic PLX EVG 4x18 IP40, n/t
 - B2 - Lug S.A. Lugclassic PLX EVG 4x18 IP65, p/t
 - C3 - Lug S.A. Argus Wall 1 PLX EVG 1x14 IP44, n/t
 - D1 - Lug S.A. Lugstar glass 2x26 IP43, p/t
 - W1 - Lug S.A. Soft Basic EVG 2x55 IP20, p/t
 - M1 - Lug S.A. Medica 2 EVG 4x24 IP65, p/t
 - K1 - Lug S.A. Caro 1 1x35 IP65, 80 st. n/t (lub oprawa LED)
 - K2 - Lug S.A. ICE Cube 1x60 IP54, n/t (lub oprawa LED)
 - AW1 - oprawa awaryjna LED Open p/t, 3W, 1h
 - AW2 - oprawa awaryjna LED Corridor p/t, 3W, 1h
 - EW1 - oprawa ewakuacyjna 8W, 1h, jednostronna (piktogram wg inostr, bezp. pożarowego)

ODNACZENIA:

- 2b - łącznik jednobiegunowy
- 2b - łącznik dwubiegunowy (dwa obwoły prądowe (jeden klawisz))
- 2b - łącznik świeciszowy
- 2b - łącznik schodowy
- 2b - wyłącznik bistabilny
- CR - czujnik ruchu
- CZ - czujnik zmierzchowy

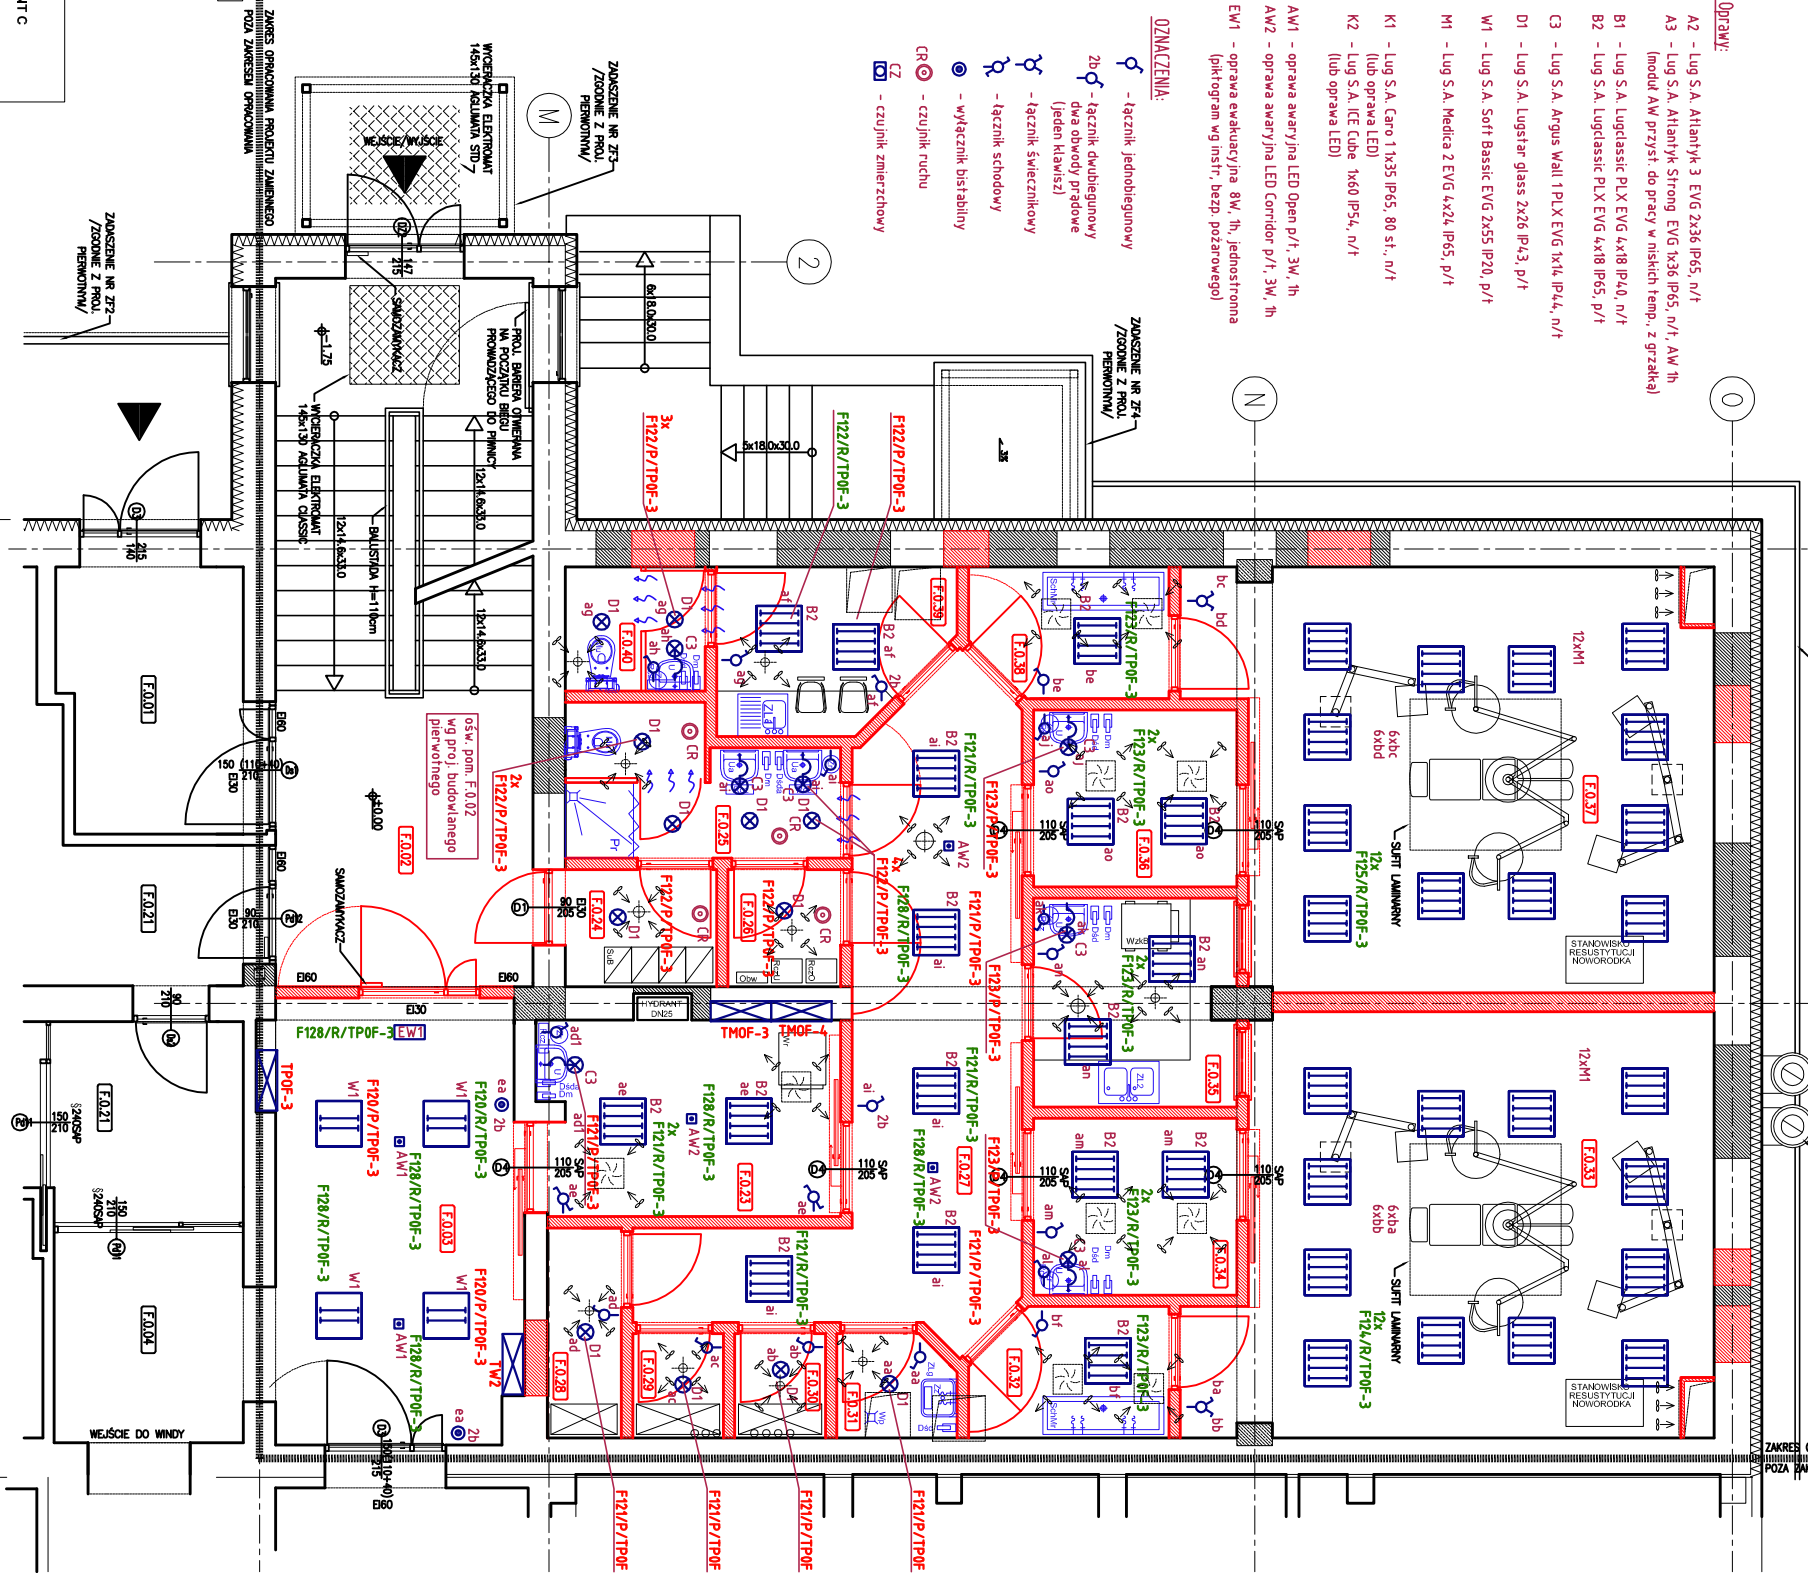

PIĘTRO SEGMENT F - ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ				
LP	NAZWA	RODZAJ POSADZKI	POM. UŻTKOWA	POM. PODŁOGI
F.0/01	PRZEDSIÓNEK WIATROZAPU	...	9,15 m²	9,15 m²
F.0/02	KŁATKA SCHODOWA	...	31,34 m²	31,34 m²
F.0/03	KORYTARZ	...	18,96 m²	18,96 m²
F.0/04	PRZEDSIÓNEK WINDOWY	...	8,15 m²	8,15 m²
F.0/05	KOM. PIONOWA	...	7,60 m²	7,60 m²
F.0/06	SLUZA PACJENTA	...	5,59 m²	5,59 m²
F.0/07	KORYTARZ WEWN. BLOKU FOR.	...	37,10 m²	37,10 m²
F.0/08	SZANINA PERSONELU	...	7,09 m²	7,09 m²
F.0/09	WC PACJENTEK	...	5,22 m²	5,22 m²
F.0/10	POM. PORZĄDKOWE	...	6,16 m²	6,16 m²
F.0/11	POM. WPROWADZENIA PERSON.	...	8,81 m²	8,81 m²
F.0/12	WC PERSONELU	...	2,96 m²	2,96 m²
F.0/13	STANOWISKO NOWORODKA	...	5,84 m²	5,84 m²
F.0/14	SALA PORODOWA 2	...	41,39 m²	41,39 m²
F.0/15	SLUZA	...	2,13 m²	2,13 m²
F.0/16	POK. PRZYGOT. PACJENTEK	...	4,79 m²	4,79 m²
F.0/17	WC PACJENTEK	...	2,80 m²	2,80 m²
F.0/18	WC PACJENTEK	...	2,39 m²	2,39 m²
F.0/19	WC PACJENTEK	...	2,80 m²	2,80 m²
F.0/20	SALA PORODOWA 1	...	18,04 m²	18,04 m²
F.0/21	POK. OSOBY TOWARZYSZĄCYCH	...	9,09 m²	9,09 m²
F.0/21a	PRZEDSIÓNEK	...	5,14 m²	5,14 m²
F.0/22	WC OSOBY TOWARZYSZĄCYCH	...	2,10 m²	2,10 m²
F.0/23	SLUZA PACJENTA	...	9,91 m²	9,91 m²
F.0/24	SZANINA PERSONELU BRUDNA	...	2,95 m²	2,95 m²
F.0/25	POM. HIGIENICZNO-SANIT.	...	6,05 m²	6,05 m²
F.0/26	SZANINA PERSONELU CZYSTA	...	2,18 m²	2,18 m²
F.0/27	KORYTARZ WEWN. BLOKU OPER.	...	22,00 m²	22,00 m²
F.0/28	WŁÓCZYN PRZETW. I APARAT	...	2,57 m²	2,57 m²
F.0/29	WŁÓCZYN BIELIZNY CZYSTY	...	1,55 m²	1,55 m²
F.0/30	WŁÓCZYN BIELIZNY BRUDNEJ	...	1,95 m²	1,95 m²
F.0/31	POM. PRZYGOTOWANIE PERSONELU	...	4,09 m²	4,09 m²
F.0/32	PRZYGOTOWANIE PERSONELU	...	35,64 m²	35,64 m²
F.0/33	SALA OPERACYJNA 2	...	6,34 m²	6,34 m²
F.0/34	PRZYGOTOWANIE PACJENTA	...	7,04 m²	7,04 m²
F.0/35	WŁÓCZYN PRZETW. I APARAT	...	6,09 m²	6,09 m²
F.0/36	PRZYGOTOWANIE PACJENTA	...	35,61 m²	35,61 m²
F.0/37	SALA OPERACYJNA 1	...	4,14 m²	4,14 m²
F.0/38	PRZYGOTOWANIE PERSONELU	...	6,01 m²	6,01 m²
F.0/39	POMIESZCZENIE DLA PERSONELU	...	2,81 m²	2,81 m²
F.0/40	POM. HIGIENICZNO-SANIT.	...	403,12 m²	403,12 m²
RAZEM:			403,12 m²	403,12 m²

BLOK OPERACYJNY 158,48m²

WYPOSAŻENIE		WYK. PODŁOGOWY	
SR01	OPISANIE	SR02	OPISANIE
R01	POBIENNIK Z REZYNKĄ JEDNORĘCZNOGO UCHWYTU	Z01	ZŁOTY ZŁOTY
Z01	POBIENNIK NA ZŁOTY REZYNKĄ	Z02	ZŁOTY ZŁOTY
U01	UMYWALNA	U02	UMYWALNA
U03	UMYWALNA Z BATERIĄ URUCHAMIAJĄ BEZ KONTAKTU Z ROKIEM	U04	UMYWALNA Z BATERIĄ URUCHAMIAJĄ BEZ KONTAKTU Z ROKIEM
D01	DOKŁADNIK ZE SRODKIEM BEZWIERZECIENIA	D02	DOKŁADNIK ZE SRODKIEM BEZWIERZECIENIA
D03	DOKŁADNIK ZE SRODKIEM BEZWIERZECIENIA URUCHAMIANY BEZ KONTAKTU Z ROKIEM	D04	DOKŁADNIK ZE SRODKIEM BEZWIERZECIENIA URUCHAMIANY BEZ KONTAKTU Z ROKIEM
M01	WŁÓCZYN PRZETW. I APARAT	M02	WŁÓCZYN PRZETW. I APARAT
M03	WŁÓCZYN PRZETW. I APARAT	M04	WŁÓCZYN PRZETW. I APARAT
W01	WŁÓCZYN PRZETW. I APARAT	W02	WŁÓCZYN PRZETW. I APARAT
W03	WŁÓCZYN PRZETW. I APARAT	W04	WŁÓCZYN PRZETW. I APARAT

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY
BRANZA ELEKTRYCZNA

Opis: Przebudowa oraz rozbudowa budynku szpitala, a także zmiana sposobu użytkowania jego fragmentu na aptekę i sterylizatornię wraz z przebudową i rozbudową instalacji wewnętrznych.

Adres budowy: działka nr 1818/2, 1818/3, pol. Tuchów

Investor: Centrum Zdrowia Tuchów Sp z oo, ul. Szpitalna 1, 33-170 Tuchów

RZUT PARTERU SEGMENT F.
INSTALACJA OŚWIETLENIA.

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. J. CHRZĄN	Podpis:	nr E2.1
upr. proj. bud. Nr ewid. E-195/02 w specj. inst. elektryczne	Podpis:	system Tuchów 2016
SPRAWDZIŁ: mgr inż. R. PIOTROWSKI	Podpis:	
upr. proj. bud. Nr ewid. POK/0145/PWOE/04, w specj. inst. elektryczne	Podpis:	